

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Valašská 1687-1688, k.ú.**  
**742937, p.č. st. 3663**  
 PSČ, místo: **75661, Rožnov pod Radhoštěm**  
 Typ budovy: **Bytový dům**  
 Plocha obálky budovy: **2342.42** m<sup>2</sup>  
 Objemový faktor tvaru AV: **0.37** m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>  
 Celková energeticky vztažná plocha: **2262.26** m<sup>2</sup>




## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
 (Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
 (Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

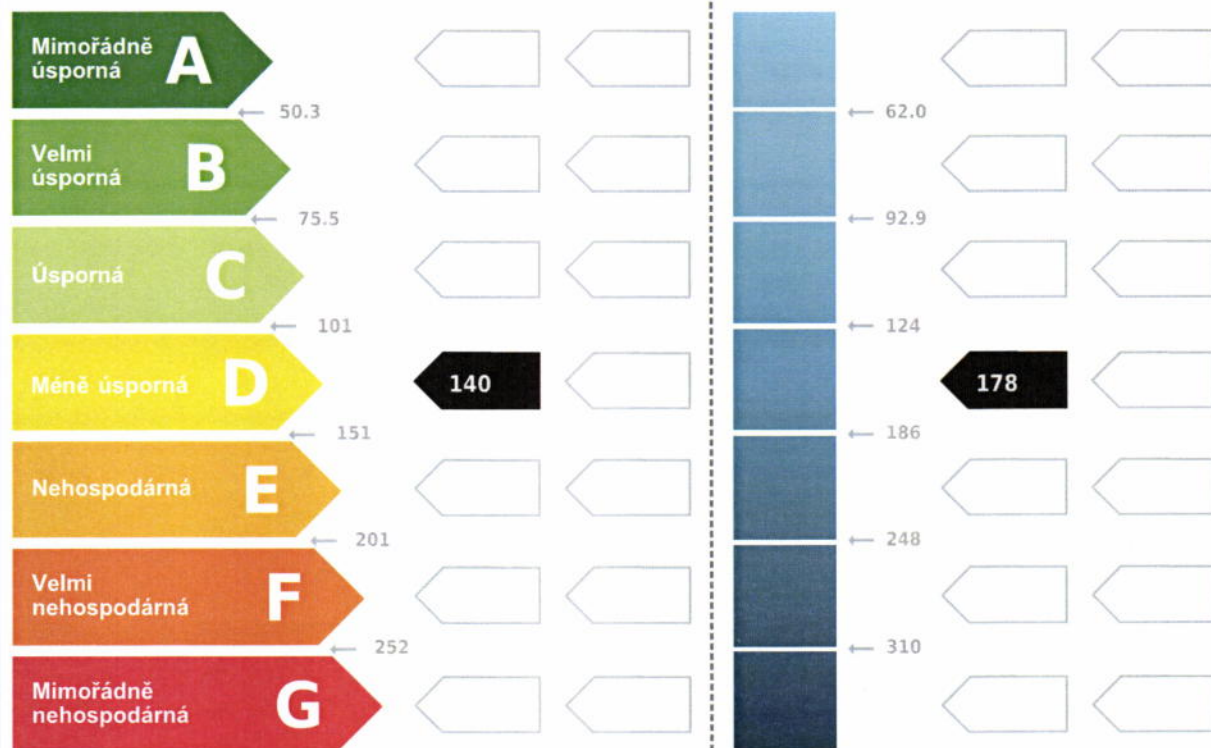

**Hodnoty pro celou budovu**  
 MWh/rok

**317.2**


**401.8**

### DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

| Opatření pro          | Stanovena                |
|-----------------------|--------------------------|
| Vnější stěny:         | <input type="checkbox"/> |
| Okna a dveře:         | <input type="checkbox"/> |
| Střechu:              | <input type="checkbox"/> |
| Podlahu:              | <input type="checkbox"/> |
| Vytápění:             | <input type="checkbox"/> |
| Chlazení/klimatizaci: | <input type="checkbox"/> |
| Větrání:              | <input type="checkbox"/> |
| Přípravu teplé vody:  | <input type="checkbox"/> |
| Osvětlení:            | <input type="checkbox"/> |
| Jiné:                 | <input type="checkbox"/> |

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

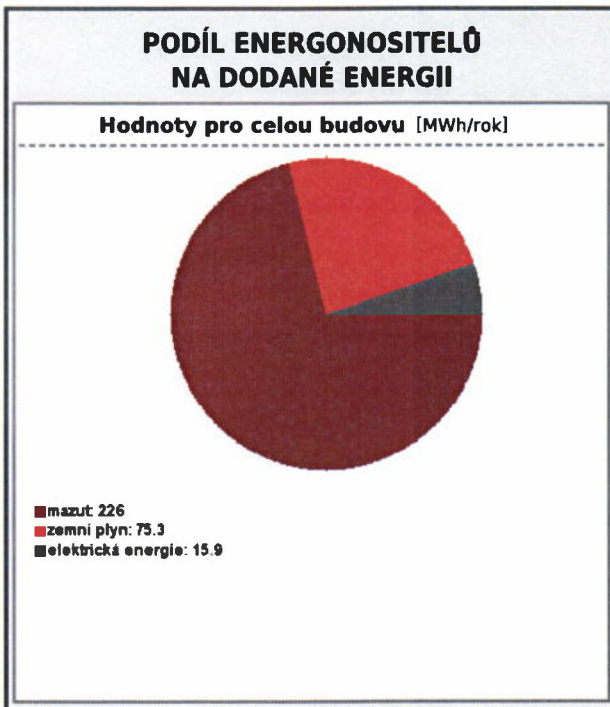

### UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

|  | Obálka budovy                  | Vytápění             | Chlazení | Větrání | Úprava vlhkosti | Teplá voda  | Osvětlení                               |
|--|--------------------------------|----------------------|----------|---------|-----------------|-------------|---|
|  | $U_{em}$ W/(m <sup>2</sup> ·K) | Dílní dodané energie |          |         |                 |             | Měrné hodnoty kWh/(m <sup>2</sup> ·rok) |
|  |                                |                      |          |         |                 |             |   |
| Mimořádně nízká spotřeba                   | A                              |                      |          |         |                 |             |   |
|  | B                              |                      |          |         |                 |             |   |
|  | C                              |                      |          |         |                 | 13.4        | 6.8                                     |
|  | D                              |                      |          |         |                 |             |   |
|  | E                              | 120                  |          |         |                 |             |   |
|  | F                              | 0.69                 |          |         |                 |             |   |
| Mimořádně vysoká spotřeba                  | G                              |                      |          |         |                 |             |   |
| <b>Hodnoty pro celou budovu</b><br>MWh/rok |                                | <b>271.0</b>         |          |         |                 | <b>30.3</b> | <b>15.4</b>                             |

|   |   |
|---|---|
| Zpracovatel: <b>Ing. Ladislav Drozd</b><br>Kontakt: <b>Velké Karlovice 468, 75606</b><br><b>602781217</b> | Osvědčení č.: <b>0638</b><br>Vyhотовeno dne: <b>6.6.2014</b><br>Podpis: _____ |
|---|---|