

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/200 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/20013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Kulturní 1763-1764**
 PSČ, místo:
 Typ budovy: **Bytový dům**
 Plocha obálky budovy: **2788** m²
 Objemový faktor tvaru A/V: **0,29** m²/m³
 Celková energeticky vztažná plocha: **3277,9** m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m².rok)

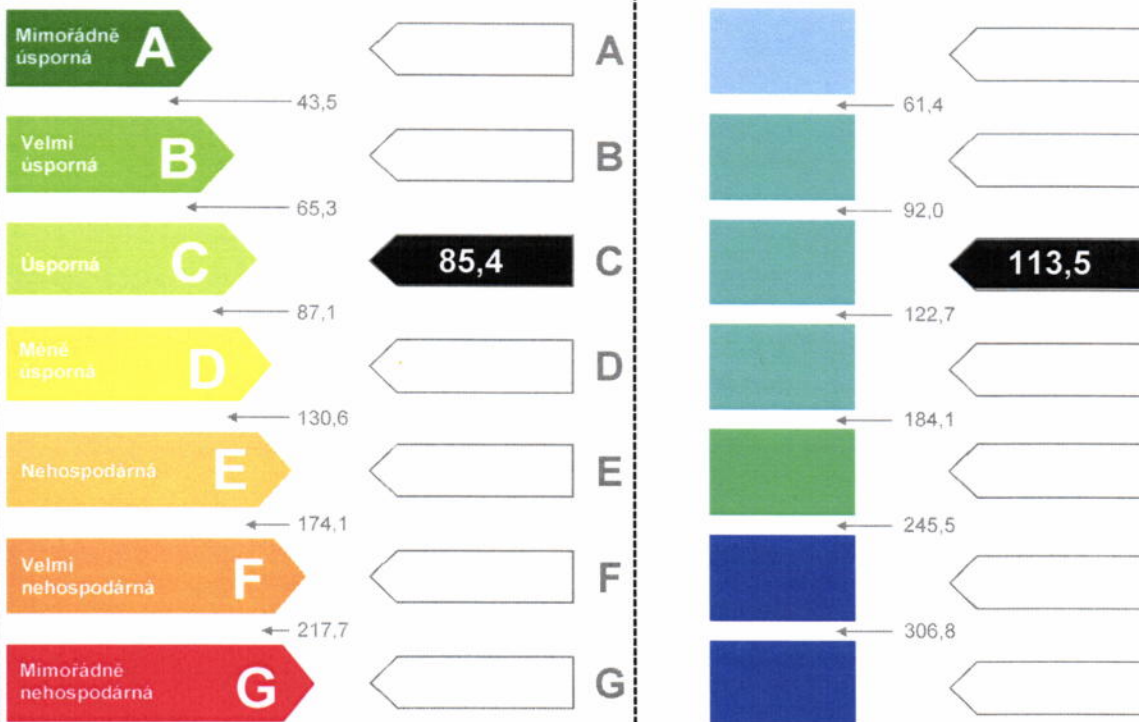

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok


280,09

372,20

| DOPORUČENÁ OPATŘENÍ | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Opatření pro | Stanovena |
| Vnější stěny: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Okna a dveře: | <input type="checkbox"/> |
| Střechu: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Podlahu: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vytápění: | <input type="checkbox"/> |
| Chlazení/klimatizaci: | <input type="checkbox"/> |
| Větrání: | <input type="checkbox"/> |
| Přípravu teplé vody: | <input type="checkbox"/> |
| Osvětlení: | <input type="checkbox"/> |
| Jiné: | <input type="checkbox"/> |

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu ma energetickou náročností je znázorněn šipkou

Doporučení

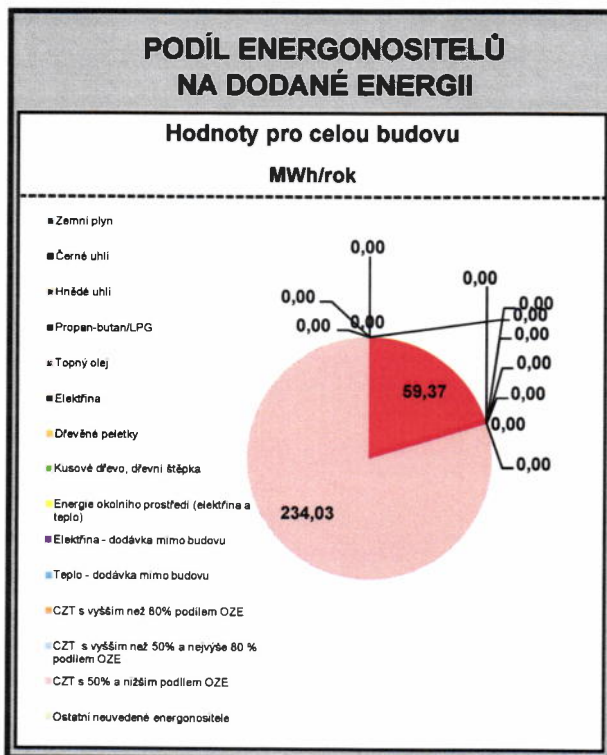

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

| | Obálka budovy | Vytápění | Chlazení | Větrání | Úprava vlhkosti | Teplá voda | Osvětlení |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------|------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|
| | U_{em} W/(m ² .K) | Dílčí dodaná energie | | | Měrné hodnoty kWh/(m ² .rok) | | |
| Mimořádně úsporná | | | | | | | |
| A | | | | | | | |
| B | | | | | | | |
| C | | 44,2 | | | | 27,3 | 14,0 |
| D | 0,646 | | | | | | |
| E | | | | | | | |
| F | | | | | | | |
| G | | | | | | | |
| Mimořádně neúsporná | | | | | | | |
| Hodnoty pro celou budovu | MWh/rok | 144,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,5 | 45,7 |

| | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Zpracovatel: | Ing. Petr Belica | Osvědčení č.: | 109 |
| Kontakt: | Horní Dráhy 1893, 756 61 Rožnov p.R., tel. 777 606 588, be | Vyhotoveno dne: | 30. červen 2014 |
| | | Podpis: | |